


User Guide in combination with Danfoss Link™ CC

Danfoss Icon™ Wireless Display

Room Thermostat

BC296645792534hu-000101 | VUMDH147 | 088N2107 | www.smartheating.danfoss.com

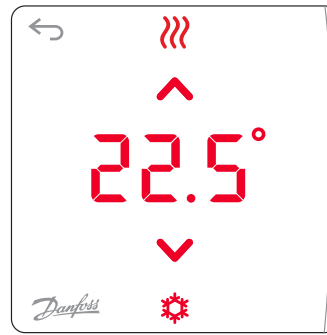

A. ábra

Menu		🔑
ME.1	🔗	Link Test
ME.2	ⓘ	Product ID / Version

B. ábra

A termosztát felébresztése

Érintse meg a képernyőt. Megjelenik az aktuális szobahőmérséklet (A. ábra).

A hőmérséklet beállítása

Ébressze fel a termosztátot: A hőmérsékletet a **▲** vagy **▼** gomb megérintésével állíthatja be (az érték villogása jelzi, hogy beállítás van folyamatban). Az új beállítás megerősítéséhez érintse meg a **✓** gombot.

A fűtés szüneteltetése vagy kikapcsolása

Ébressze fel a termosztátot: Tartsa nyomva a **▼** gombot, amíg „6 C” nem jelenik meg a kijelzőn, majd nyomja meg a **▼** gombot; a kijelzőn az OFF (Ki) felirat jelenik meg. A megerősítéshez nyomja meg a **✓** gombot. Az előző alapértékhez történő visszatéréshez ébressze fel a termosztátot, érintse meg a **▲** gombot, majd a megerősítéshez a **✓** gombot.

A menü megnyitása

Ébressze fel a termosztátot: Tartsa ujját a **←** gombon a menü megnyitásához (B. ábra).

A **▲** és **▼** gombbal mozoghat a menüben, és a **✓** gombbal erősítheti meg a választást.

A **←** gomb megérintésével visszatérhet a menühöz.

Menük

ME.1: A termosztát áthelyezése esetén végezzen kapcsolat-ellenőrzést. Ellenőrizze a jelet; 80%-os vagy ennél nagyobb érték „erős kapcsolatot” jelez.


ME.2: Termékazonosító – ezzel a kóddal azonosítható a termék.

Fontos: A hőmérséklet-tartomány korlátozása, a beavatkozás elleni védelem és a padlóérzékelő beállítása a Danfoss Link™ CC segítségével történik.

Elemcsere

Az elemek teljes lemerüléshez közeledve, aktiváláskor „BAT LO” (Lemerült elem) felirat jelenik meg a termosztáton.

Elemcseréhez vegye le a termosztátot a fali tartóról (felfelé csúsztatva), majd cserélje az elemeket két minőségi 1,5 V-os AA-elemre (C. ábra).

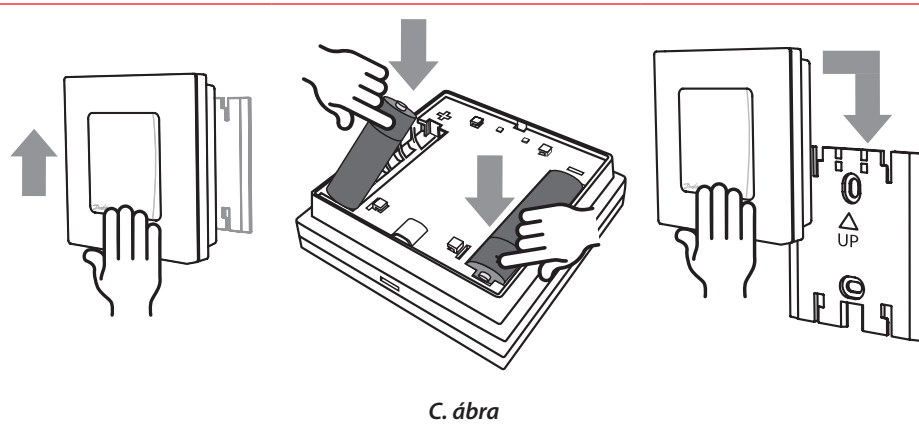

C. ábra