


Danfoss Icon™ Wireless Display

Room Thermostat

BC296644500531hu-000101 | VUMDB147 | 088N3686 www.icon.danfoss.com

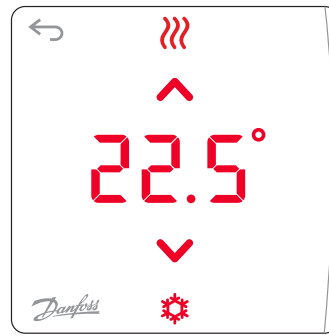

A. ábra

Menu		🔑	
ME.1	🔒	Min. 5°C 🌡️	Max. 35°C 🌡️
ME.2	ℹ️	Product ID / Version	
ME.3	🔗	Link Test	
ME.5	🌡️	Min. 🌡️	Max. 🌡️
👤		ME.4	ME.6
		ME.7	

B. ábra

A termosztát felébresztése

Érintse meg a képernyőt. Megjelenik az aktuális szobahőmérséklet (A. ábra). Ha be van kapcsolva a fűtés vagy a hűtés, akkor megjelenik a Fűtés ikon 🌡️, illetve a Hűtés ikon ❄️.

A képernyő 10 másodperc elteltével kikapcsol.

A hőmérséklet beállítása

Ébressze fel a termosztátot: A hőmérsékletet a ▲ vagy ▼ gomb megérintésével állíthatja be (az érték villogása jelzi, hogy beállítás van folyamatban). Az új beállítás megerősítéséhez érintse meg a ✓ gombot.

A Settings (Beállítások) menü megnyitása

Ébressze fel a termosztátot: Tartsa ujját a ↵ gombon a menü megnyitásához (B. ábra).

A ▲ és ▼ gombbal mozoghat a menüben, és a ✓ gombbal erősítheti meg a választást.

A ↵ gomb megérintésével visszatérhet a menühöz.

Menük

ME.1: Hőmérséklet-korlátozás, azaz a helyiség hőmérsékletének megengedett beállítási tartománya.

ME.2: Termékazonosító – ezzel a kóddal azonosítható a termék.

ME.3: A termosztát áthelyezése esetén végezzen kapcsolat-ellenőrzést. Ellenőrizze a jelet; 80%-os vagy ennél nagyobb érték „erős kapcsolatot” jelez.


ME.5: Állítsa be a padlófelület min. és max. hőmérsékletét (a menü csak akkor jelenik meg, ha a termosztát rendelkezik padlóérzékelővel).

Fontos: A 4., 6. és 7. menühöz csak a telepítő férhet hozzá.

Elemcsere

Az elemek teljes lemerüléshez közeledve, aktiváláskor „BAT LO” (Lemerült elem) felirat jelenik meg a termosztáton.

Elemcseréhez vegye le a termosztátot a fali tartóról (felfelé csúsztatva), majd cserélje az elemeket két minőségi 1,5 V-os AA-elemre (C. ábra).

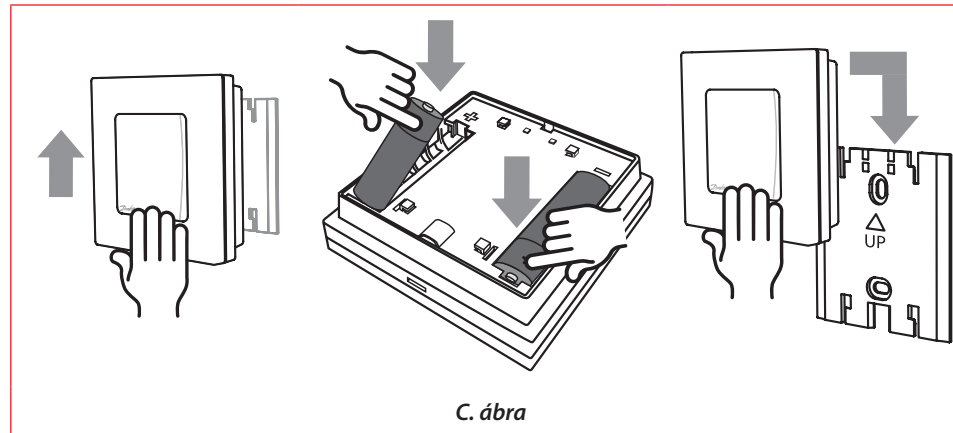

C. ábra